


# Fișă tehnică

## Pod vertical de cabluri LG 60, 3 m VS FT

Număr articol: 6208578

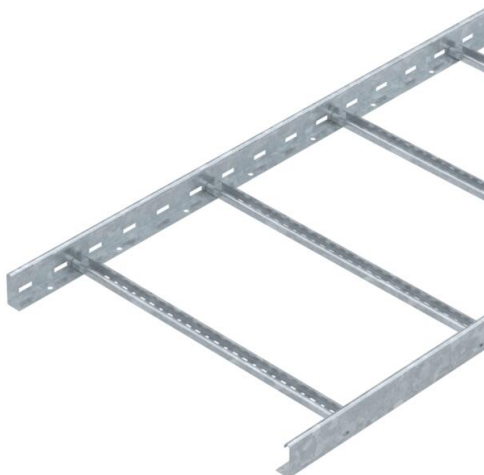

Pod de cabluri cu lonjeron perforat cu înălțimea laturii de 60 mm cu traverse profil C nituite, deschis sus (execuție VS).  
Podul de cabluri se livrează pliat.

Cablurile pot fi montate cu clema de fixare potrivită, tip 2056.

Podurile de cabluri tip scară cu lățimea de la 200 mm până la 400 mm sunt aprobate pentru montajul vertical pentru garantarea menținerii în funcțiune conform DIN 4102 partea 12. Cablurile pot fi montate pentru menținerea în funcțiune cu o bridă U tip 2056 M.

Atenuare magnetică datorată ecranării fără capac 10 dB, cu capac 15 dB.  
Lățimi suplimentare sunt disponibile la cerere.



St

Oțel

FT

= zincat prin imersie

### Date de bază

|                                    |                          |
|------------------------------------|--------------------------|
| Număr articol                      | 6208578                  |
| Tip                                | LG 660 VS 3 FT           |
| Denumirea 1                        | Pod scara                |
| Denumirea 2                        | perforat, cu traversa VS |
| Producător                         | OBO                      |
| Dimensiune                         | 60x600x3000              |
| Material                           | Oțel                     |
| Suprafață                          | = zincat prin imersie    |
| Standard suprafață                 | DIN EN ISO 1461          |
| Cea mai mică unitate de vânzare VK | 3                        |
| Unitate de măsură pentru cantități | Metru                    |
| Greutate                           | 385,4 kg                 |
| Unitate de măsură                  | kg/100 m                 |


# Fișă tehnică

## Pod vertical de cabluri LG 60, 3 m VS FT

Număr articol: 6208578



### Dimensiuni

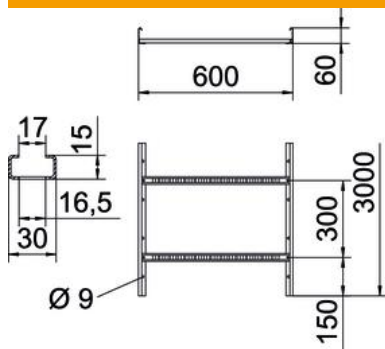


|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Lungime                      | 3.000 mm |
| Lungime                      | 3.000 ft |
| Lățimea                      | 600 mm   |
| Înălțime                     | 60 mm    |
| Dimensiune B                 | 600 mm   |
| Dimensiunea fantei traversei | 16,50    |

### Date tehnice

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| Variantă traverse              | Profil perforat       |
| Execuție lonjeron lateral      | profil plat           |
| Fixare traversă                | nituită înfundată     |
| Mentținerea în funcțiune       | nu                    |
| Secțiune utilă                 | 298 cm <sup>2</sup>   |
| Secțiune utilă                 | 29800 mm <sup>2</sup> |
| Oțel inoxidabil, băituit       | nu                    |
| Perforație laterală            | da                    |
| Distanța dintre traverse       | 300 mm                |
| Variantă pentru încărcări mari | nu                    |
| grosimea lonjeronului          | 1,5 mm                |

### Încărcare

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| distanțe de sprijin utilizabile min. | 1,5 m     |
| distanțe de sprijin utilizabile max. | 4 m       |
| Distanța dintre reazeme 1,5m         | 3,1 kN/m  |
| Distanța dintre reazeme 2,0m         | 2,25 kN/m |
| Distanța dintre reazeme 2,5m         | 1,5 kN/m  |
| Distanța dintre reazeme 3,0m         | 1,1 kN/m  |
| Distanța dintre reazeme 3,5m         | 0,75 kN/m |
| Distanța dintre reazeme 4,0m         | 0,45 kN/m |

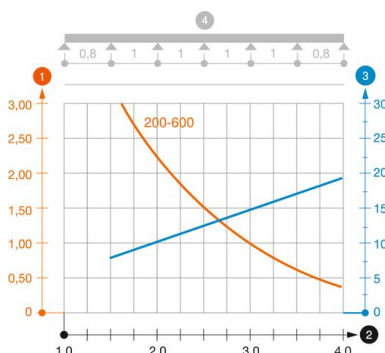

### Diagramă de încărcare pod de cabluri tip LG 60 VS

- 1 Încărcare admisibilă a jgheabului/podului vertical de cabluri în kN/m, fără greutatea unui om
  - 2 Lățime între reazeme în m
  - 3 Săgeată lonjeron, în mm la kN/m admiși
  - 4 Schema de încărcare la procedeul de efectuare a probelor
- Curbă de încărcare cu lățimea jgheabului/podului de cabluri în mm
- Curbă săgeții lonjeronului în funcție de distanța între reazeme