


Fișă tehnică

Jgheab pentru cablu SKS 85 FT

Număr articol: 6058663

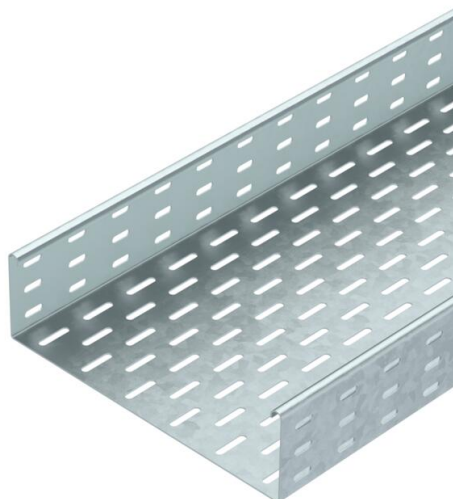

SKS 85 = Sistem de jgheaburi metalice pentru încărcări mari (Schweres-Kabelrinnen-System) cu înălțimea laturii de 85 mm.
Atenuare magnetică datorată ecranării fără capac 20 dB, cu capac 50 dB.



St

Oțel

FT

= zincat prin imersie

Date de bază

Număr articol	6058663
Tip	SKS 830 FT
Denumirea 1	Jgheab cabluri SKS
Denumirea 2	perforat
Producător	OBO
Dimensiune	85x300x3000
Culoare	zinc
Material	Oțel
Suprafață	= zincat prin imersie
Standard suprafață	DIN EN ISO 1461
Cea mai mică unitate de vânzare VK	3
Unitate de măsură pentru cantități	Metru
Greutate	543 kg
Unitatea de măsură a masei	kg/100 m
Amprenta CO2 (GWP) de la leagăn la poartă	12,5603 kg CO2e / 1 Metru


Fișă tehnică

Jgheab pentru cablu SKS 85 FT

Număr articol: 6058663



Dimensiuni




Dimensiune	85 x 300
Lungime	3.000 mm
Lungime	10 ft
Lățimea	300 mm
Lățimea	12 in
Înălțime	85 mm
Înălțime	3 in
Grosimea tablei	0,6 in
Grosimea tablei	1,5 mm
Dimensiune B	300 mm

Date tehnice

Execuție legătură	fără piesă de legătură
Tipul de strângere a sistemului de montaj	Pardoseală Tavan Montaj
Utilizabil	nu
Mentținerea în funcțiune	nu
Cu capac	nu
Perforație de montaj în bază	da
Desenul găurii NATO	nu
Secțiune utilă	253 cm ²
Secțiune utilă	25300 mm ²
Conform ROHS	da
Oțel inoxidabil, bățuit	nu
Perforație laterală	da
Variantă pentru încărcări mari	nu
Tip test de încărcare conform IEC 61537	Tip II
Tip de conector pentru sistemul de susținere a cablurilor	Înșurubat

Încărcare

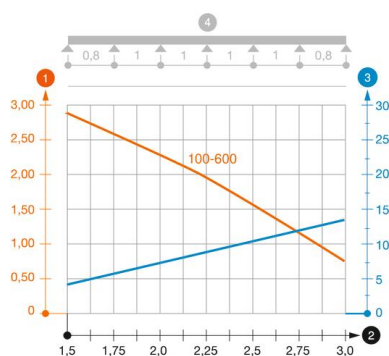

distanțe de sprijin utilizabile min.	1,5 m
distanțe de sprijin utilizabile max.	3 m
Distanța dintre reazeme 1,5m	2,8 kN/m
Distanța dintre reazeme 2,0m	2,25 kN/m
Distanța dintre reazeme 2,5m	1,5 kN/m
Distanța dintre reazeme 3,0m	0,75 kN/m

Diagramă de încărcare jgheab pentru cabluri tip SKS 85

- 1** Încărcare admisibilă a jgheabului/podului vertical de cabluri în kN/m, fără greutatea unui om
- 2** Lățime între reazeme în m
- 3** Săgeată lonjeron, în mm la kN/m admiși
- 4** Schema de încărcare la procedeul de efectuare a probelor
- Curbă de încărcare cu lățimea jgheabului/podului de cabluri în mm
- Curba săgeții lonjeronului în funcție de distanța între reazeme