


Fișă tehnică

Pod de cabluri LG 60, 3 m NS FS

Număr articol: 6208512

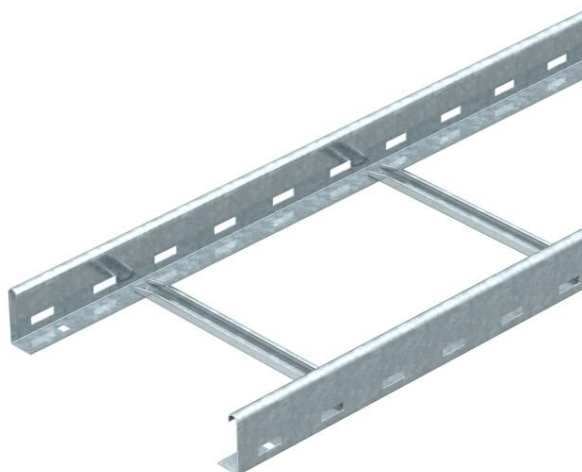

Pod de cabluri cu lonjeron perforat cu înălțimea laturii de 60 mm cu traverse profil C nituite, deschis sus (execuție NS).

Podul de cabluri se livrează pliat.

Brida U corespunzătoare de tipul 2056/N o găsiți în capitolul "Sisteme de poduri de cabluri verticale".

Atenuare magnetică datorată ecranării fără capac 10 dB, cu capac 15 dB.



St

Oțel

FS

zincat în bandă

Date de bază

Număr articol	6208512
Tip	LG 640 NS 3 FS
Denumirea 1	Pod scara
Denumirea 2	perforat, cu traversa NS
Producător	OBO
Dimensiune	60x400x3000
Culoare	zinc
Material	Oțel
Suprafață	zincat în bandă
Standard suprafață	DIN EN 10346
Cea mai mică unitate de vânzare VK	3
Unitate de măsură pentru cantități	Metru
Greutate	276,07 kg
Unitatea de măsură a masei	kg/100 m
Amprenta CO2 (GWP) de la leagăn la poartă	6,5632 kg CO2e / 1 Metru




Fișă tehnică

Pod de cabluri LG 60, 3 m NS FS

Număr articol: 6208512



Dimensiuni

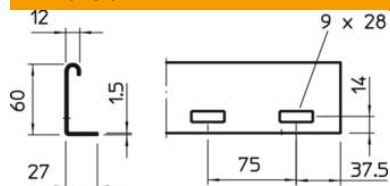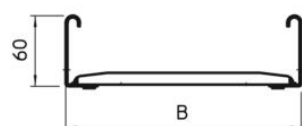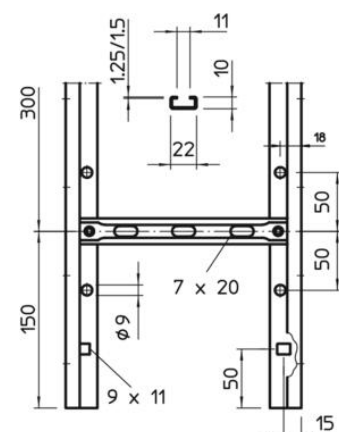


Dimensiune	60x400x3000
Lungime	3.000 mm
Lățimea	400 mm
Înălțime	60 mm

Date tehnice

Variantă traverse	Profil perforat
Execuție lonjeron lateral	profil plat
Fixare transversă	nituită înfundată
Tipul de strângere a sistemului de montaj	Pardoseală Tavan Montaj
Menținerea în funcțiune	nu
Secțiune utilă	198 cm ²
Secțiune utilă	19800 mm ²
Conform ROHS	da
Oțel inoxidabil, băituit	nu
Perforație laterală	da
Distanța dintre traverse	300 mm
Variantă pentru încărcări mari	nu
grosimea lonjeronului	1,5 mm

Încărcare

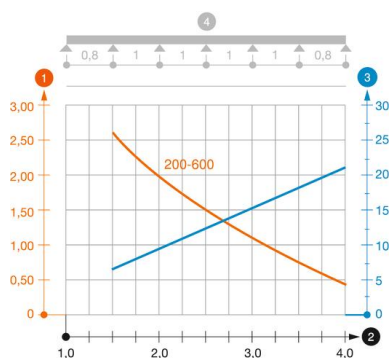

Distanța dintre reazeme 1,5m	3,1 kN/m
Distanța dintre reazeme 2,0m	2 kN/m
Distanța dintre reazeme 2,5m	1,5 kN/m
Distanța dintre reazeme 3,0m	1 kN/m
Distanța dintre reazeme 3,5m	0,6 kN/m
Distanța dintre reazeme 4,0m	0,4 kN/m

Diagramă de încărcare pod de cabluri tip LG 60 NS

- 1 Încărcare admisibilă a jgheabului/podului vertical de cabluri în kN/m, fără greutatea unui om
 - 2 Lățime între reazeme în m
 - 3 Săgeată lonjeron, în mm la kN/m admiși
 - 4 Schema de încărcare la procedeul de efectuare a probelor
- Curbă de încărcare cu lățimea jgheabului/podului de cabluri în mm
- Curba săgeții lonjeronului în funcție de distanța între reazeme