

Fișă tehnică

Pod de cabluri LCIS 60, 6 m C30 FT

Număr articol: 6209651



Jgheaburi pentru cabluri tip scară cu înălțimea de 60 mm și traverse C 30 sudate. Perete lateral pentru rigidizare și protecție a muchiilor. Fixarea pe consolă se realizează cu brida tip LKS 40. Dimensiunea găurii din traversă este de 16,5 mm, brida adecvată este de tip 2056. Atenuare magnetică datorată ecranării fără capac 10 dB, cu capac 15 dB.



St

Oțel

FT

= zincat prin imersie

Date de bază

Număr articol	6209651
Tip	LCIS 660 6 FT
Denumirea 1	Pod scara
Denumirea 2	traversa perforata, sudata
Producător	OBO
Dimensiune	60x600x6000
Culoare	zinc
Material	Oțel
Suprafață	= zincat prin imersie
Standard suprafață	DIN EN ISO 1461
Cea mai mică unitate de vânzare VK	6
Unitate de măsură pentru cantități	Metru
Greutate	375,34 kg
Unitate de măsură	kg/100 m
Amprenta CO2 (GWP) de la leagăn la poartă	8,4316 kg CO2e / 1 Metru


Fișă tehnică

Pod de cabluri LCIS 60, 6 m C30 FT

Număr articol: 6209651



Dimensiuni



Lungime	6.000 mm
Lățimea	600 mm
Înălțime	60 mm
Dimensiune B	600 mm
Dimensiunea fantei traversei	16,50

Date tehnice

Variantă traverse	Profil perforat
Execuție lonjeron lateral	profil plat
Fixare traversă	sudat
Tipul de strângere a sistemului de montaj	Pardoseală Tavan Montaj
Mentținerea în funcțiune	nu
Secțiune utilă	240 cm ²
Secțiune utilă	24000 mm ²
Oțel inoxidabil, băituit	nu
Perforație laterală	da
Distanța dintre traverse	300 mm
Variantă pentru încărcări mari	nu
grosimea lonjeronului	1,5 mm

Fișă tehnică


Pod de cabluri LCIS 60, 6 m C30 FT

Număr articol: 6209651



Încărcare

distanțe de sprijin utilizabile min.	1,5 m
distanțe de sprijin utilizabile max.	5 m
Distanța dintre reazeme 1,5m	3,3 kN/m
Distanța dintre reazeme 2,0m	2 kN/m
Distanța dintre reazeme 2,5m	1,3 kN/m
Distanța dintre reazeme 3,0m	1 kN/m
Distanța dintre reazeme 3,5m	0,78 kN/m
Distanța dintre reazeme 4,0m	0,4 kN/m
Distanța dintre reazeme 4,5m	0,3 kN/m
Distanța dintre reazeme 5,0m	0,2 kN/m

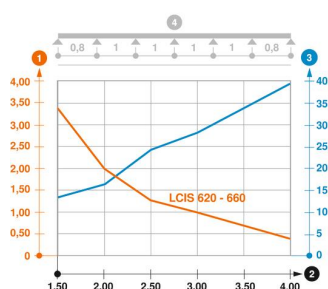

Diagramă de încărcare pod de cabluri tip LCIS 60

- 1 Încărcare admisibilă a jgheabului/podului vertical de cabluri în kN/m, fără greutatea unui om
 - 2 Lățime între reazeme în m
 - 3 Săgeată lonjeron, în mm la kN/m admiși
 - 4 Schema de încărcare la procedeul de efectuare a probelor
- Curbă de încărcare cu lățimea jgheabului/podului de cabluri în mm
- Curba săgeții lonjeronului în funcție de distanța între reazeme