Fișă tehnică

Poduri de cabluri pentru încărcări mari WKLG 160 FS

Număr articol: 6227058

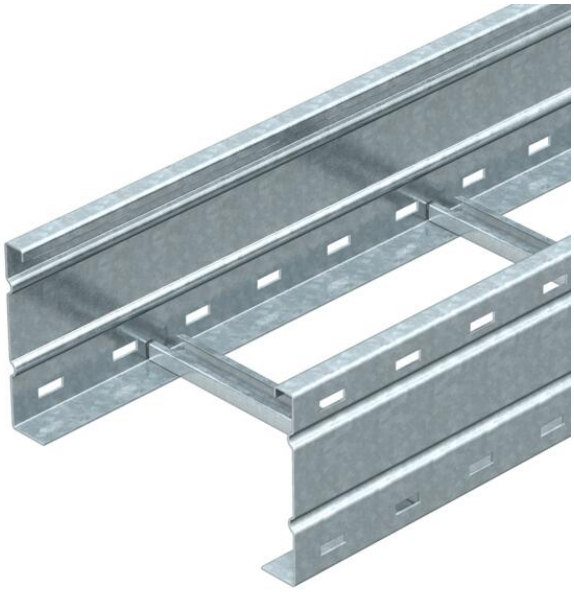

Pod de cabluri pentru încărcări mari cu lonjeron perforat cu înălțimea laturii de 160 mm. Fixarea cablurilor și conductorilor cu clemă de prindere tip 2056. Legăturile longitudinale tip WRV 160 se comandă separat
Atenuare magnetică datorată ecranării fără capac 10 dB, cu capac 15 dB.

St	Oţel
FS	zincat în bandă

Date de bază

Număr articol	6227058
Tip	WKLG 1640 FS
Denumirea 1	Pod scara incarcari mari
Denumirea 2	lonjeron perforat
Producător	OBO
Dimensiune	160x400x6000
Culoare	zinc
Material	Oţel
Suprafaţă	zincat în bandă
Standard suprafață	DIN EN 10346
Cea mai mică unitate de vânzare VK	6
Unitate de măsură pentru cantităţi	Metru
Greutate	797,834 kg
Unitatea de măsură a masei	kg/100 m
Amprenta CO2 (GWP) de la leagăn la poartă	19,1133 kg CO2e / 1 Metru

Fișă tehnică

Poduri de cabluri pentru încărcări mari WKLG 160 FS

Număr articol: 6227058

Dimensiuni

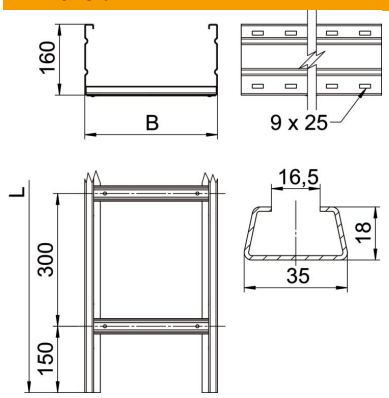

Dimensiune	160 x 400
Lungime	6.000 mm
Lăţimea	400 mm
Înălţime	160 mm
Dimensiune B	400 mm
Dimensiune L	6.000 mm
Dimensiunea fantei traversei	16,50

Date tehnice

Variantă traverse	Profil neperforat
Fixare traversă	complet nituit
Tipul de strângere a sistemului de montaj	Pardoseală Tavan Montaj
Menținerea în funcțiune	nu
Secţiune utilă	572 cm²
Secţiune utilă	57200 mm²
Conform ROHS	da
Oțel inoxidabil, băițuit	nu
Perforaţie laterală	da
Variantă pentru încărcări mari	da
grosimea lonjeronului	2 mm

Fișă tehnică

Poduri de cabluri pentru încărcări mari WKLG 160 FS

Număr articol: 6227058

Încărcare

distanțe de sprijin utilizabile min.	3 m
distanțe de sprijin utilizabile max.	8 m
Distanţa dintre reazeme 3,0m	3 kN/m
Distanţa dintre reazeme 3,5m	2,73 kN/m
Distanţa dintre reazeme 4,0m	2,5 kN/m
Distanţa dintre reazeme 4,5m	2,24 kN/m
Distanţa dintre reazeme 5,0m	2 kN/m
Distanţa dintre reazeme 6,0m	1,6 kN/m
Distanţa dintre reazeme 7,0m	1,3 kN/m
Distanţa dintre reazeme 8,0m	1 kN/m

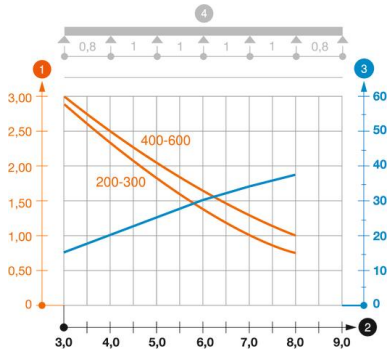

Diagramă încărcare pod de cabluri pentru încărcări mari de tipul WKLG 160

1. Încărcare admisibilă a jgheabului/podului vertical de cabluri în kN/m, fără greutatea unui om
2. Lăţime între reazeme în m
3. Săgeată lonjeron, în mm la kN/m admişi
4. Schema de încărcare la procedeul de efectuare a probelor

Curbă de încărcare cu lăţimea jgheabului/podului de cabluri în mm

Curba săgeţii lonjeronului în funcţie de distanţa între reazeme